


# Schema di impianto bitermico

## *Bi-Thermal plant scheme*



- (A) Filtro due stadi / *Two stage filters*
- (B) Dosatore polifosfati / *Polyphosphate dosers*
- (C) Addolcitore / *Softener*
- (D) Sistema dosatore di biossido di cloro / additivi condizionanti  
*Dosing system of chlorine dioxide / conditioning additives*
- (E) Additivi vari della serie T.EM.I.T. / *Various T.EM.I.T additives*
- (F) Filtro magnetico / *Magnetic filter*
- (G) Filtro alta temperatura / *Filter high temperature*
- (H) Filtro neutralizzatore condensa acida / *Neutralizer acid condensate filter*

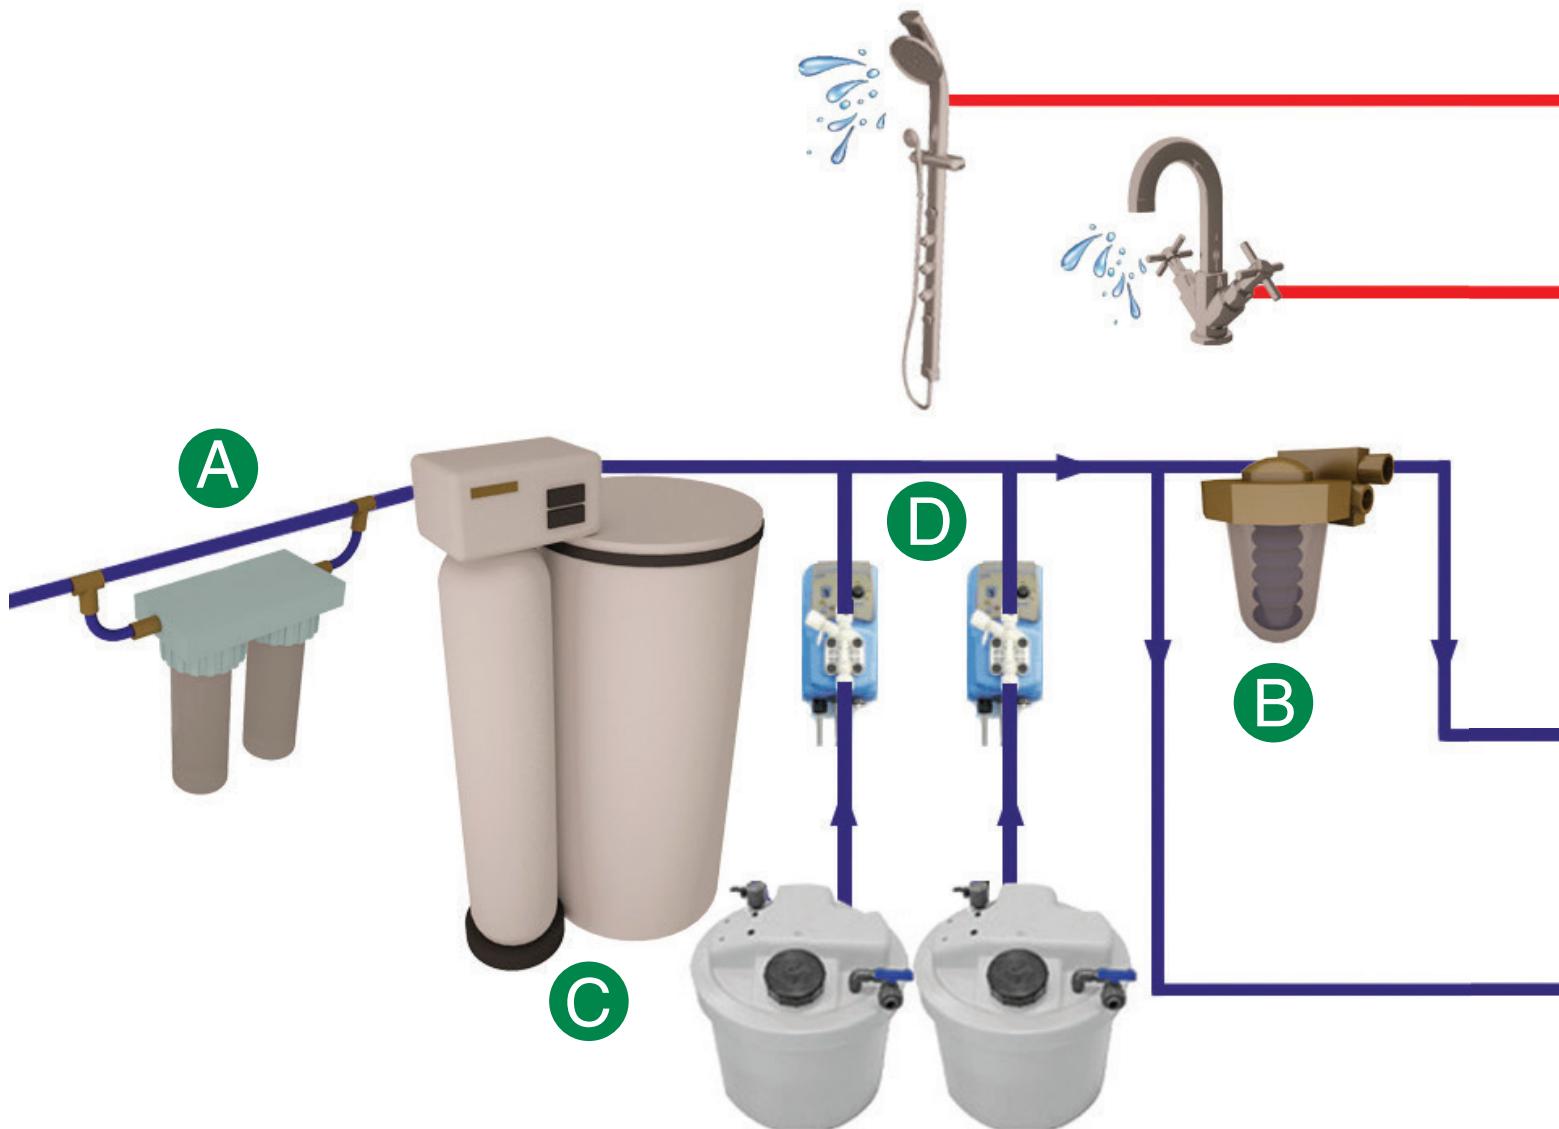